


倉庫	A-201	1	1	喫茶・食堂	E-101	6	J-60	2	ビロティー	A-402	6
便所	e-60	1	1		e-60	14					
階段	A-202d	1	1		d-13d	4					

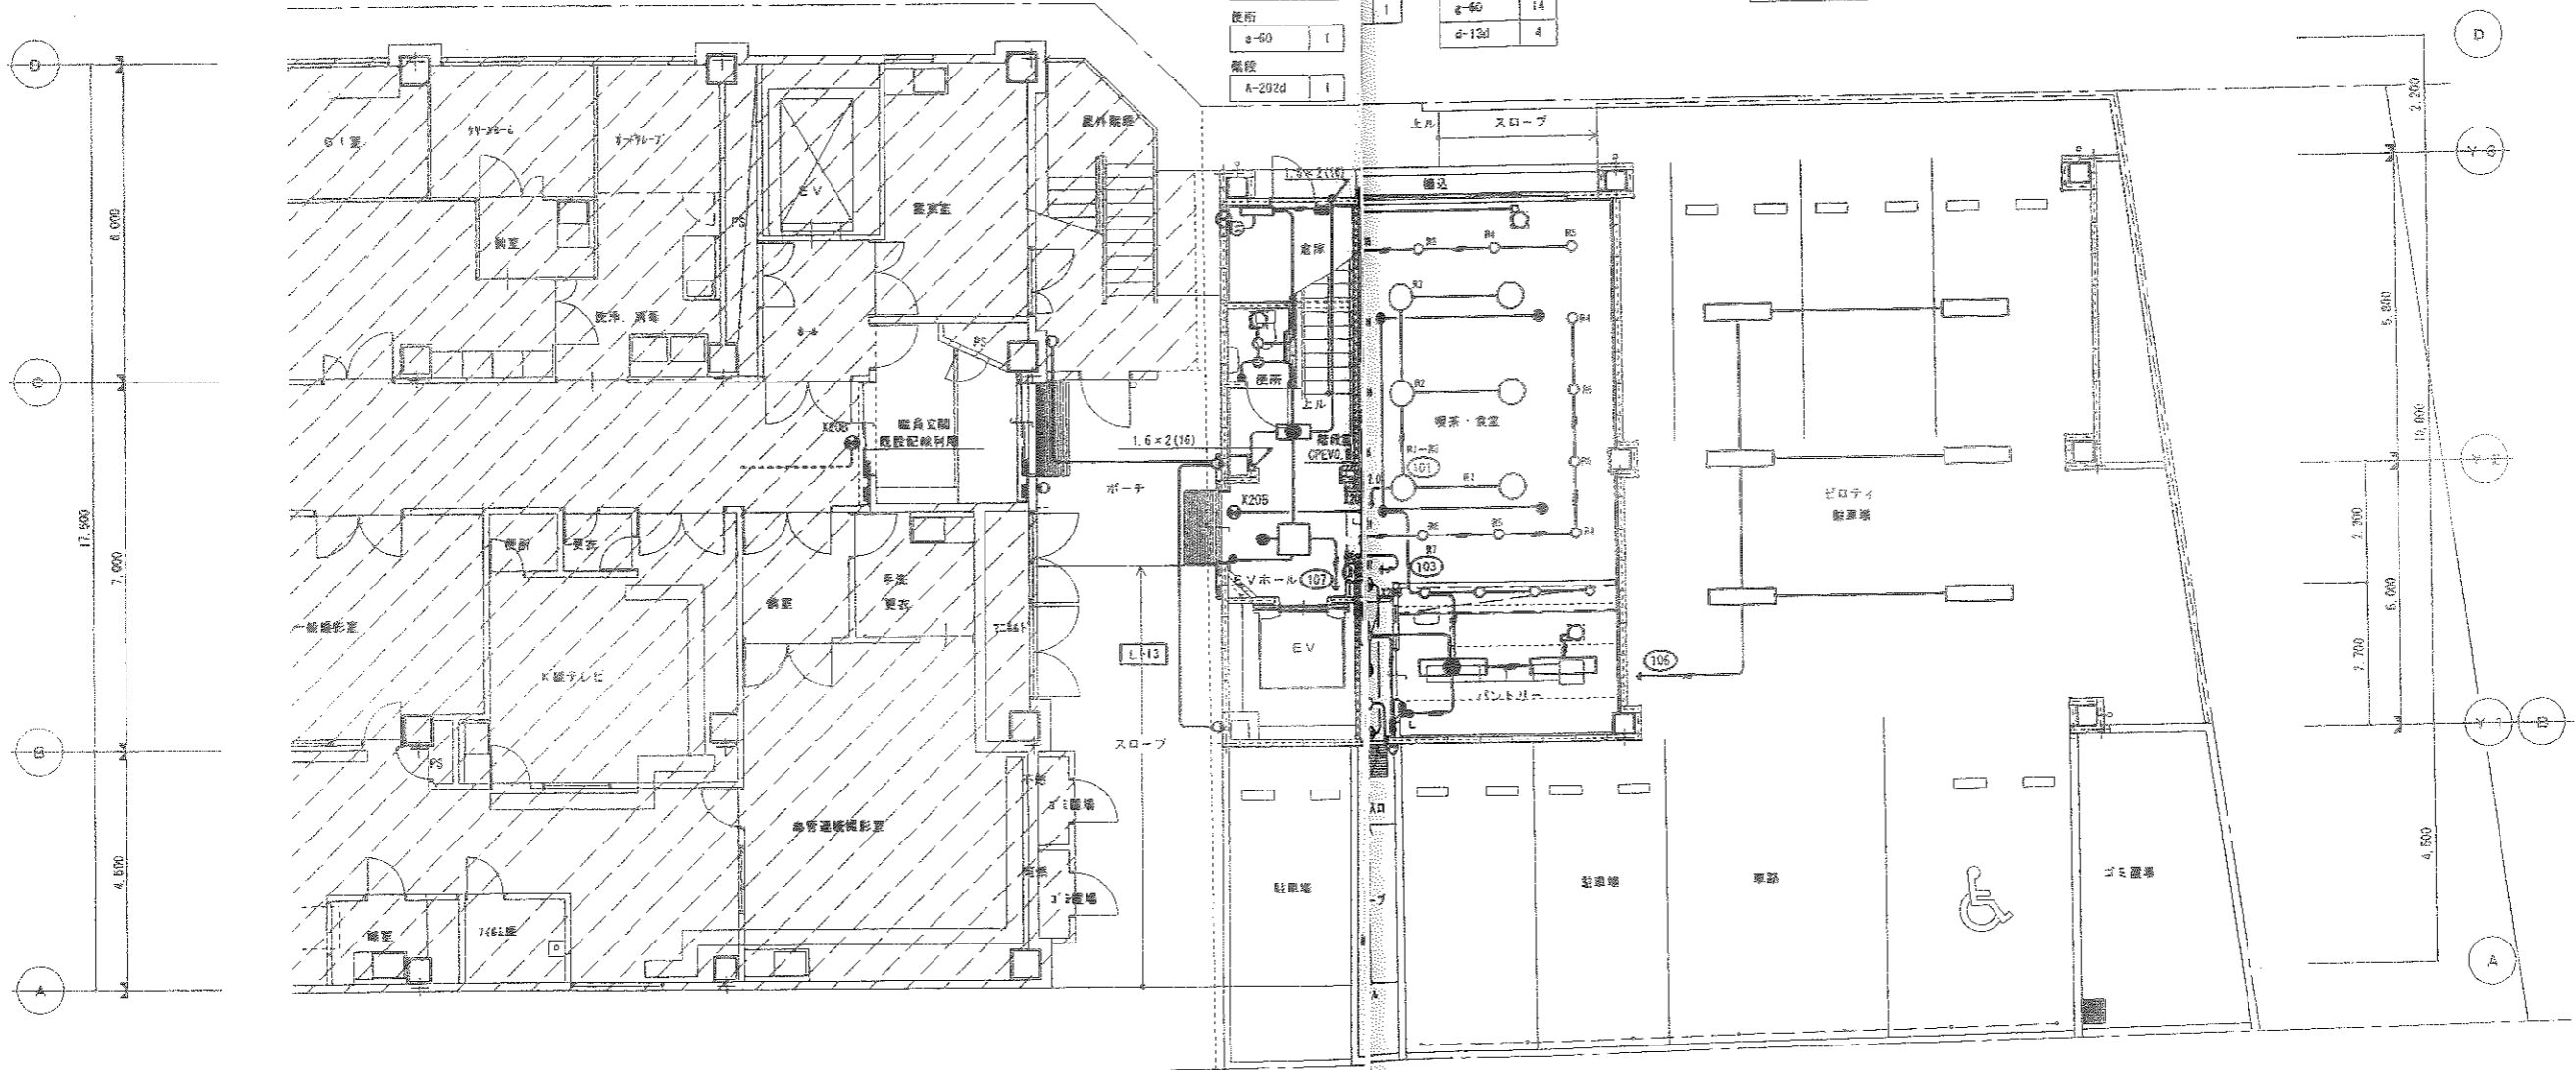

凡例

●特記なき配線は下記とする。


VV-F 1.6-3C	VV-F 1.6-3C
VV-F 1.6-2C×2	VV-F 1.6-2C+1.6-3C
VV-F 1.6-3C×2	VV-F 1.6-2C×2+1.6-3C

●特記なきスイッチは下記とする。

● 遮断スイッチ1P15A	●L 遮断スイッチ1P15A (L付)
●B 遮断スイッチ3P15A	●リモコンスイッチ
●自動スイッチ (照明、天井駆動機)	●調光スイッチ

●特記なき配線は天井内ケーブル工事とする。

●防火区画、主要区画 (114条) の貫通部分は国土交通大臣認定にて施行するとする。

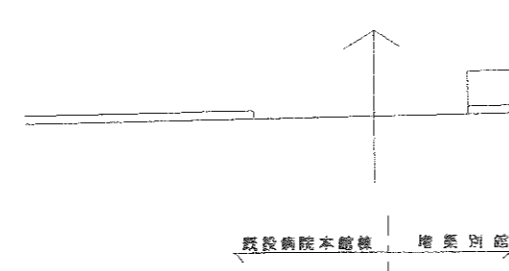

前面通称

喫茶入口	h-60	1	喫茶	e-60	2	パントリー	B-402	1
				d-13d	1		B-402d	1
							x-60	3

凡例

	既設建物
	増築建物

